



第三章 墜落危害

固定式起重機上下設備無護欄，可能發生人員墜落災害

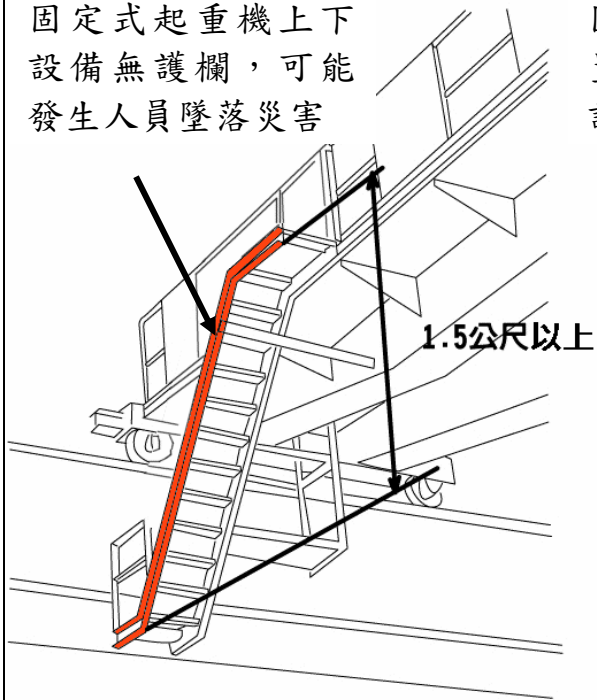


固定式起重機應設置人員安全上下之設備及護欄


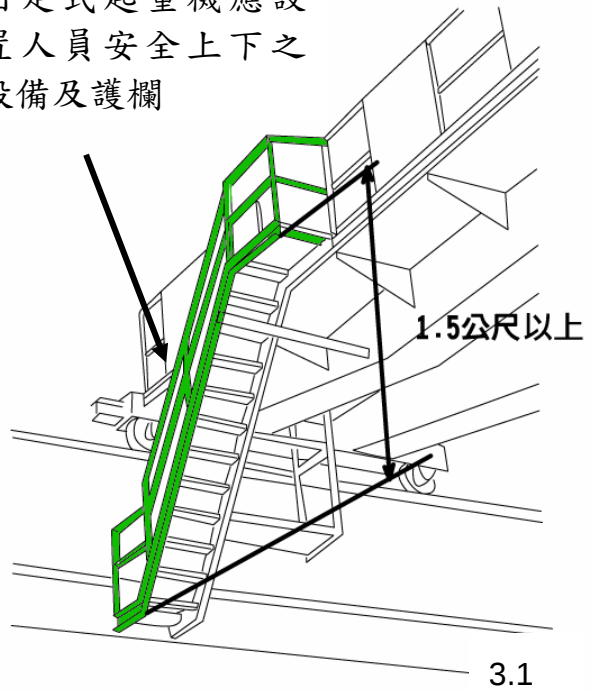




3.1


高處作業應使用高空工作車

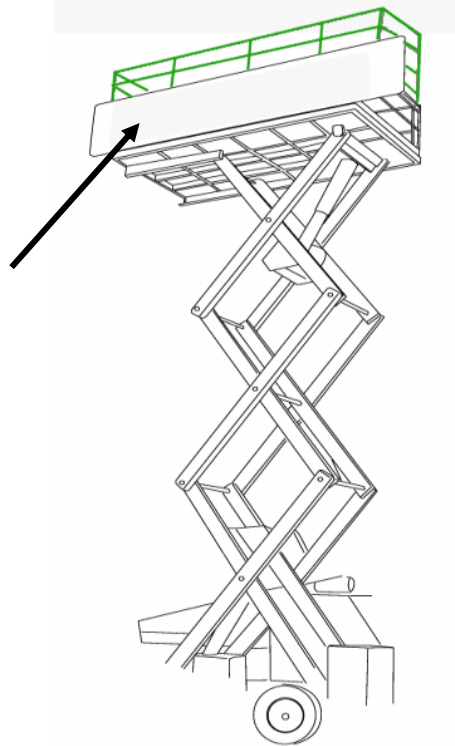


3.2

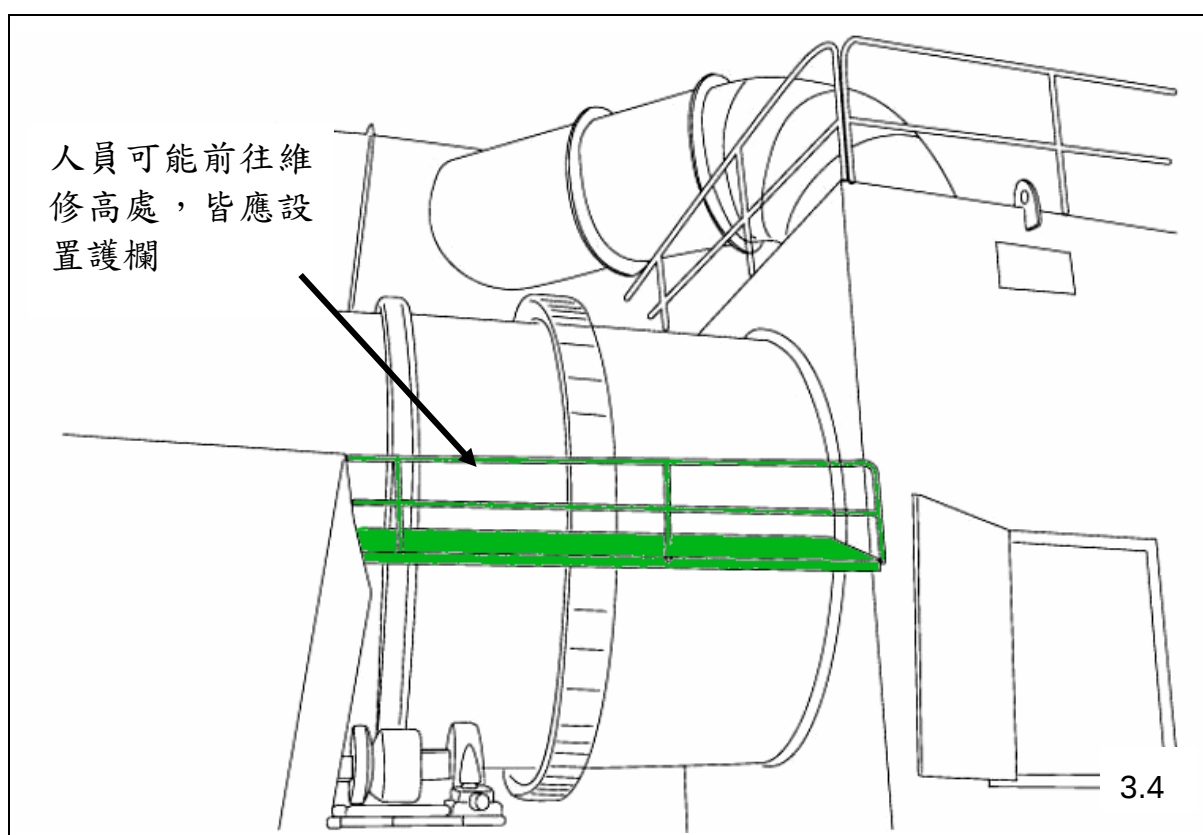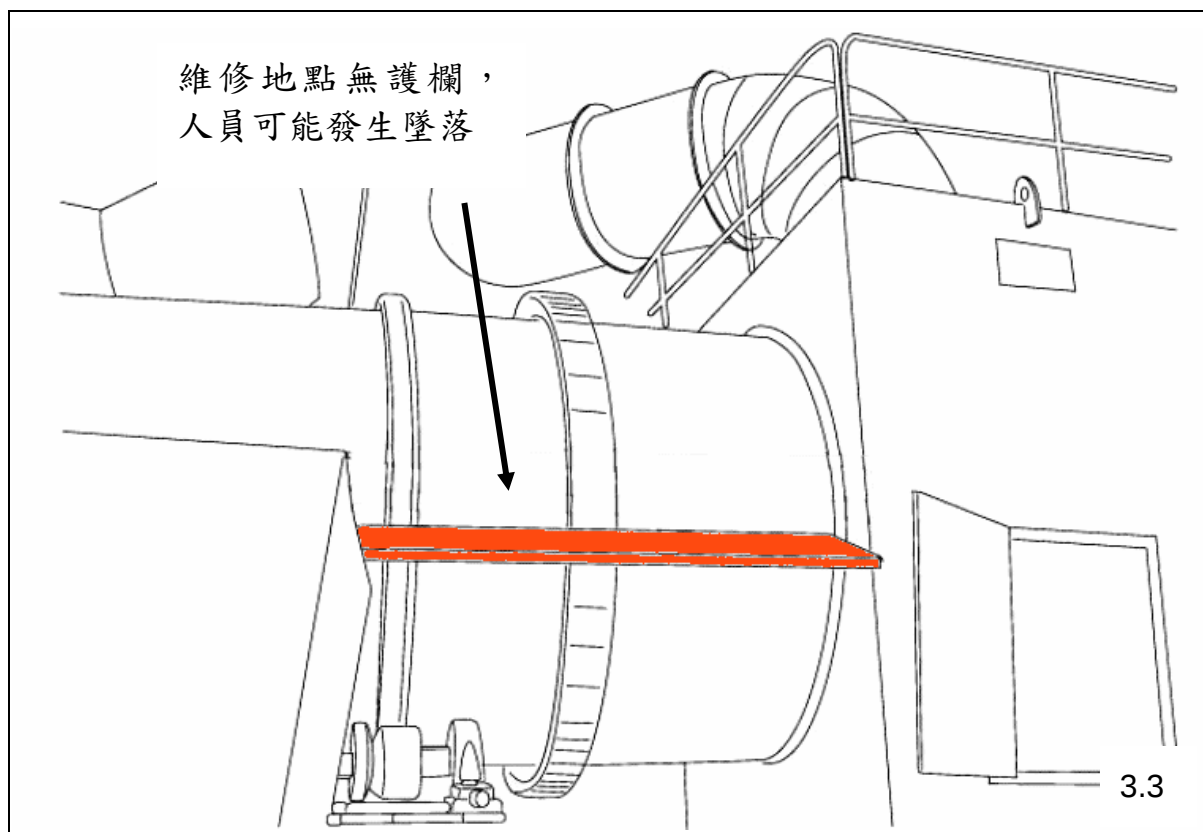

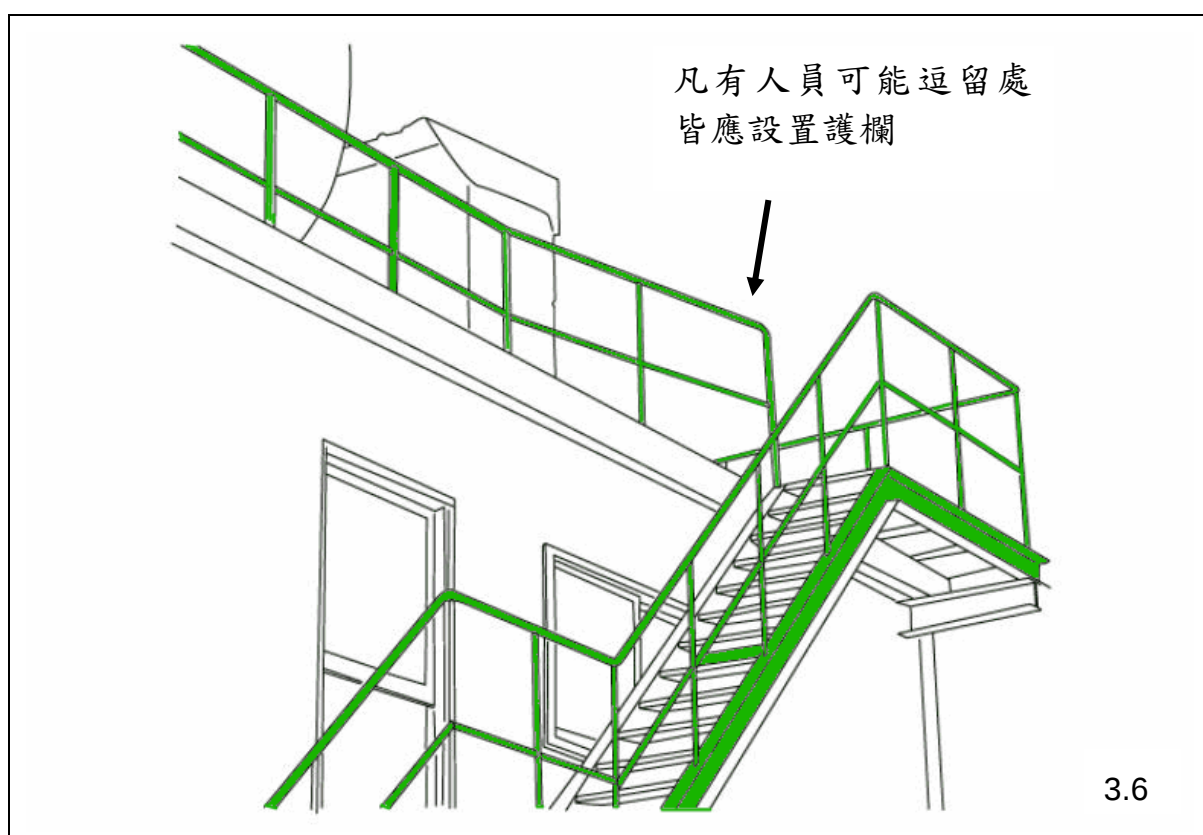
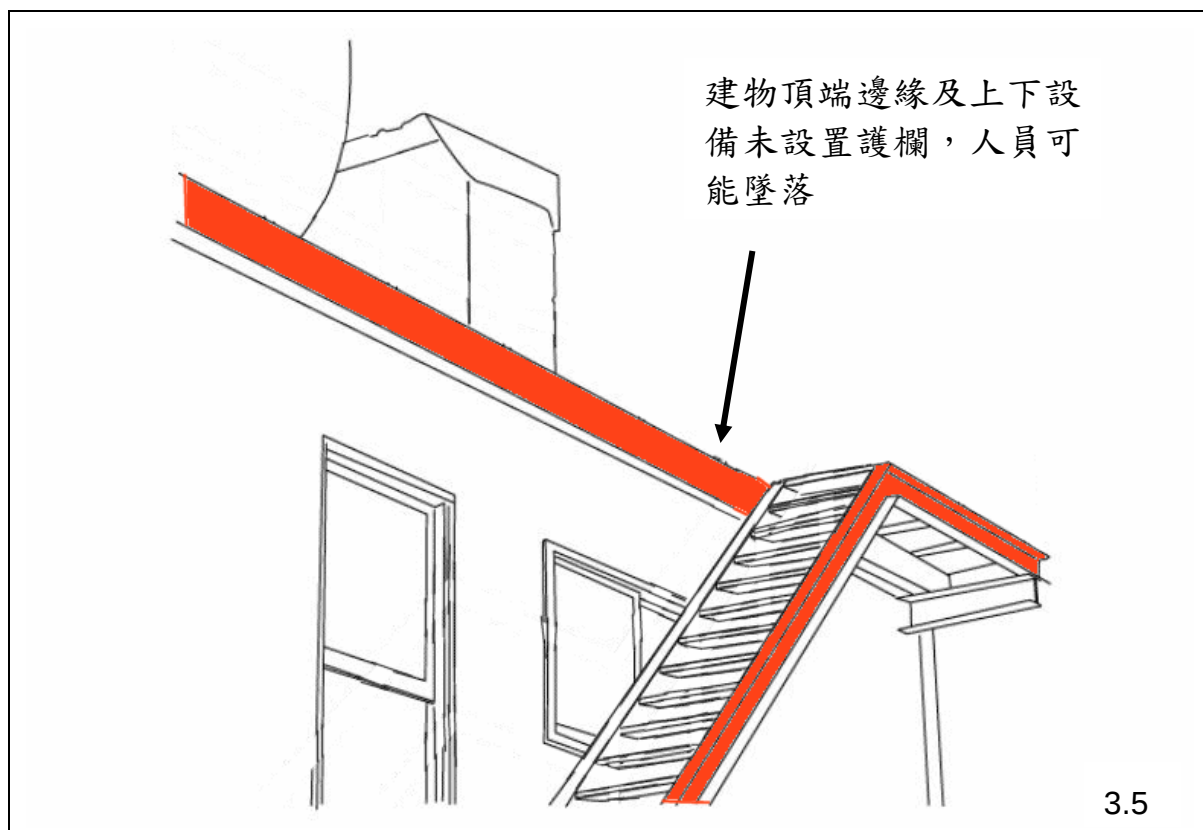


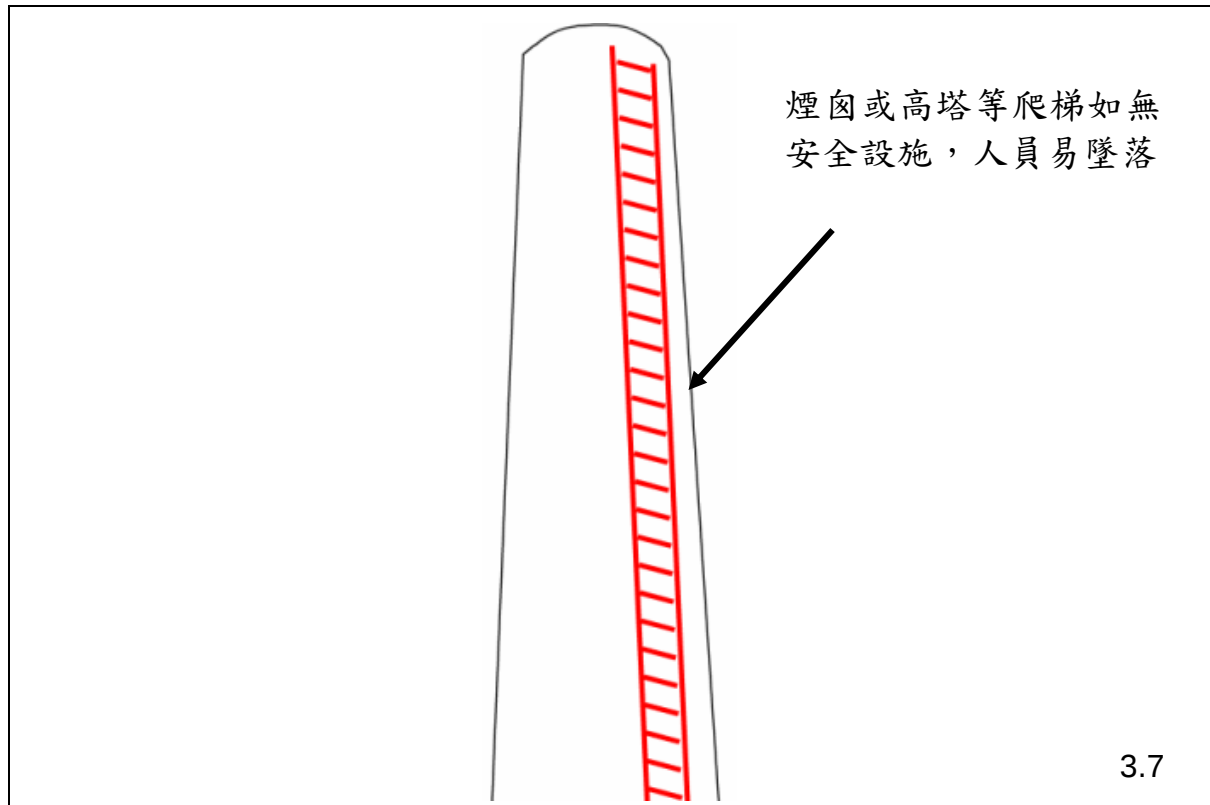


煙囪頂應置備工作平台。煙囪爬梯長度連續超過六公尺時，應每隔九公尺以內設置一平台。爬梯應有護籠

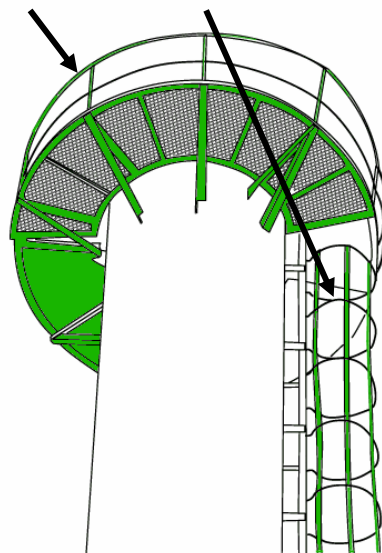

3.8

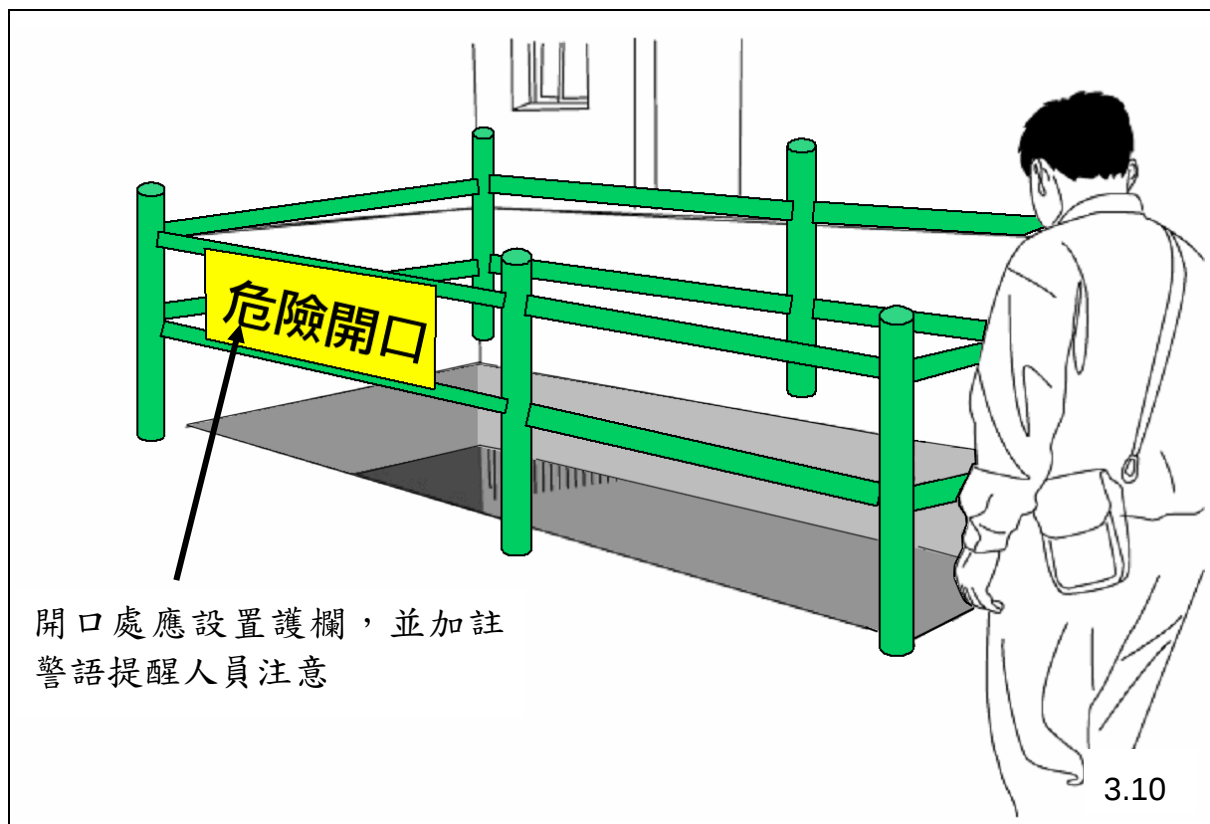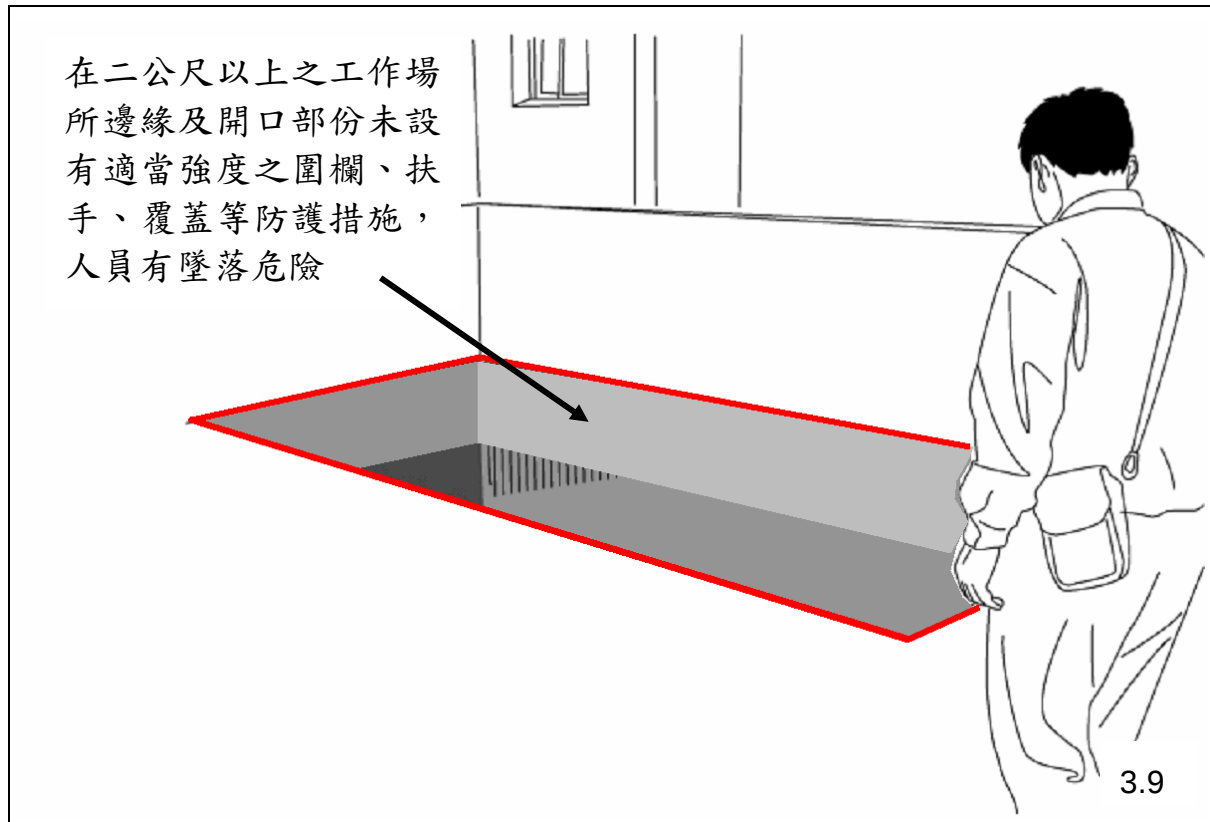


高度二公尺以上機械應設置
維修工作台

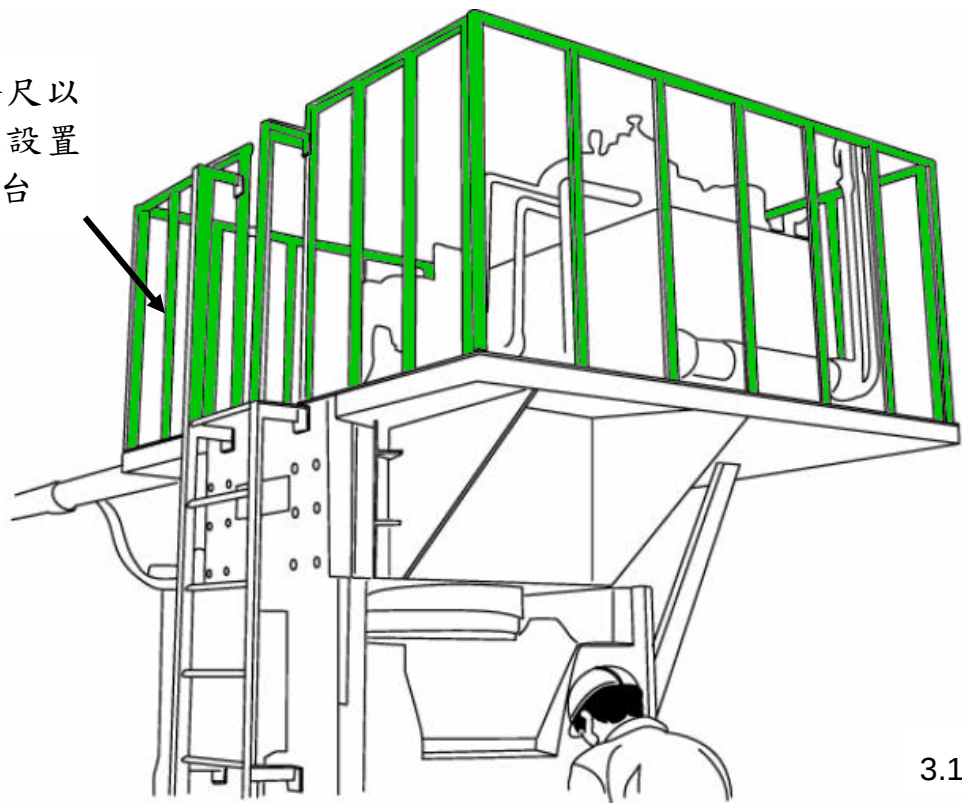


3.11

高差超過一·五公尺以上之場所應設置安全上下之設備

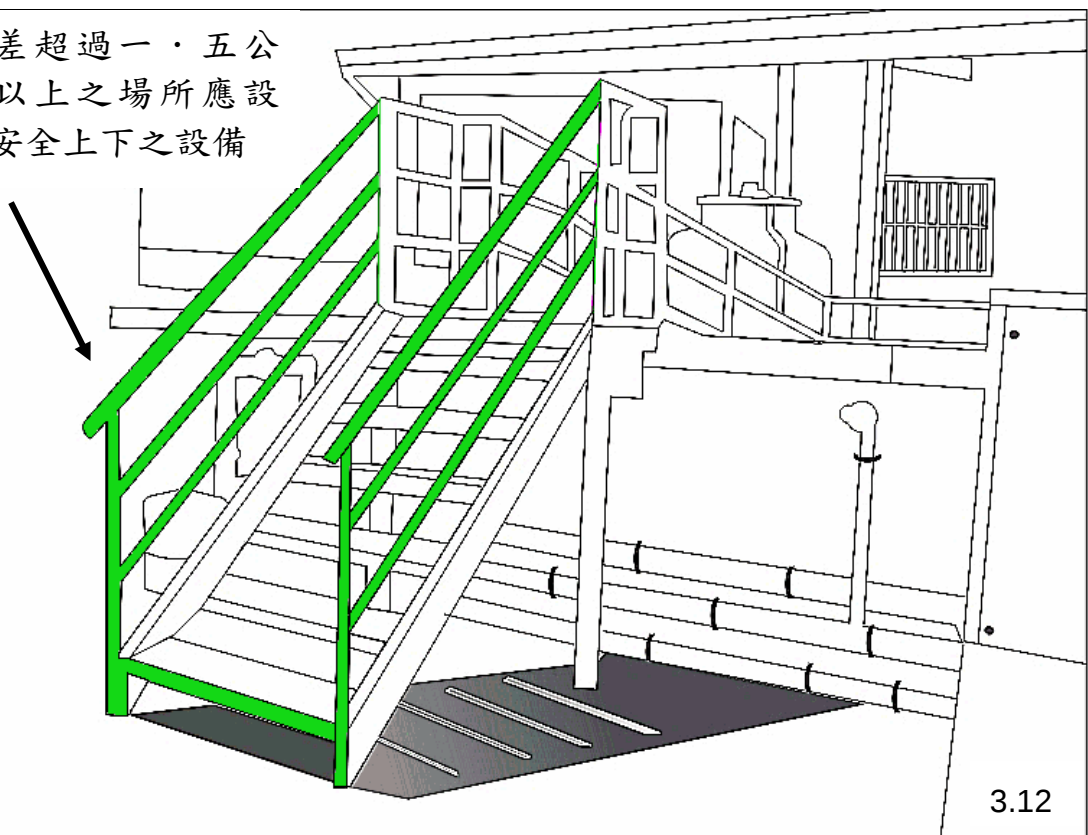


3.12

高處作業未確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具，有墜落危險

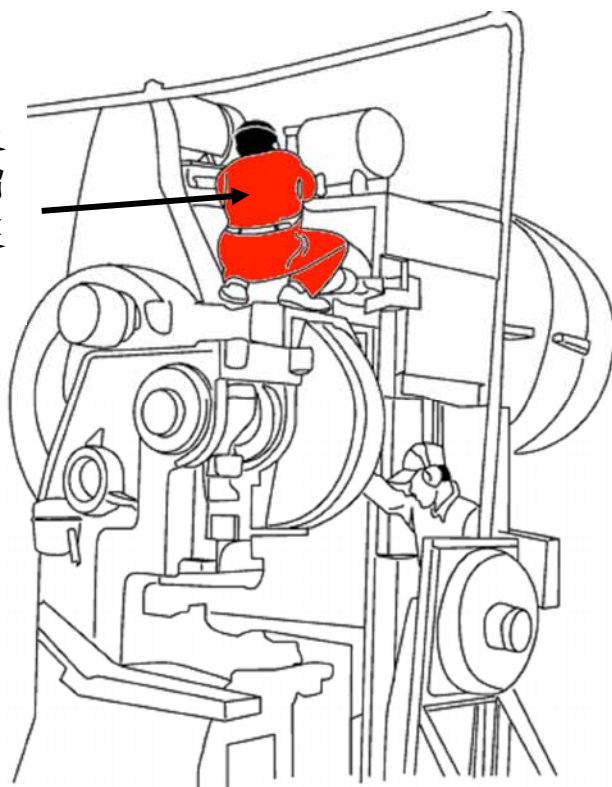

3.13


高度二公尺以上之高處作業人員應確實使用安全帶及母索、安全帽及其他必要之防護器具

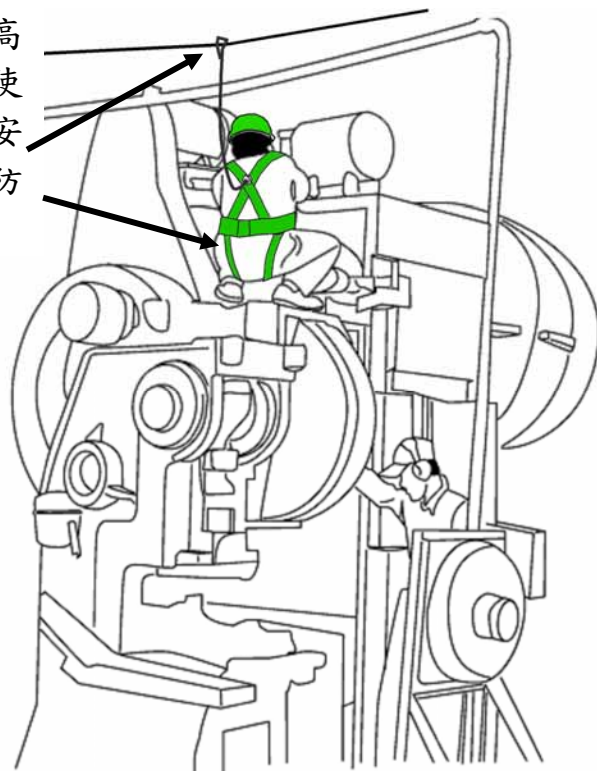


3.14



屋頂作業，除安全
母索、踏板外，應
配合實際狀況增設
安全網

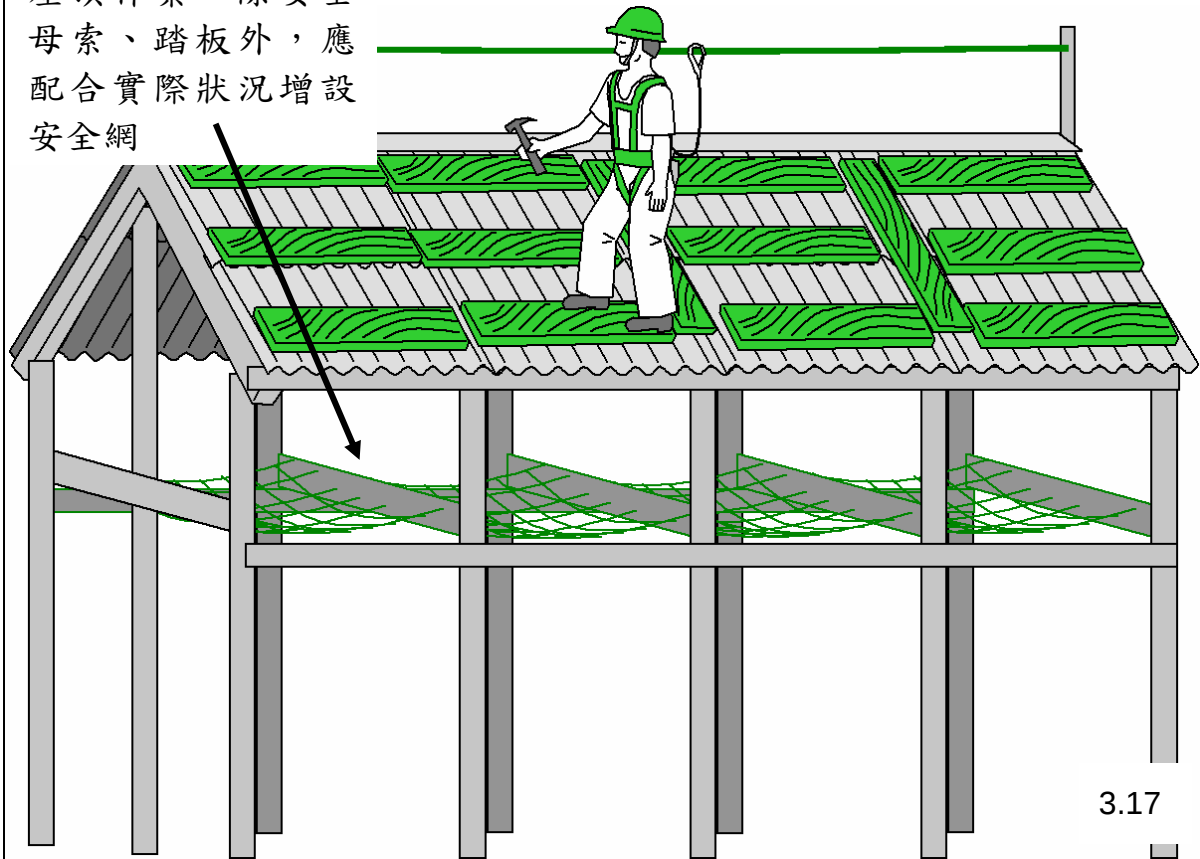




3.17

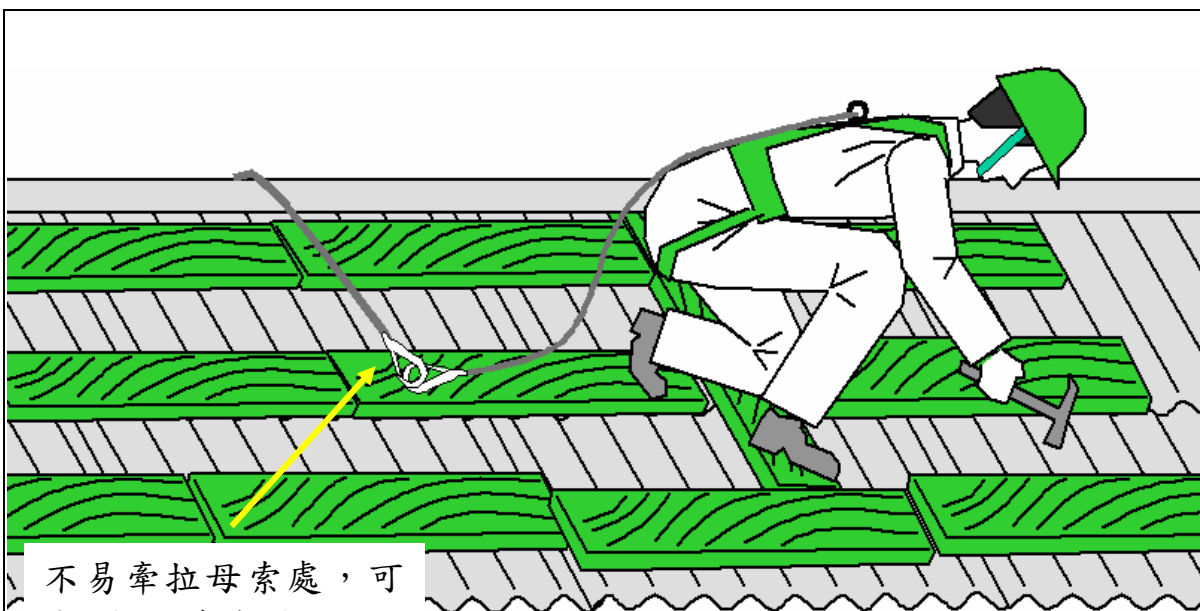


不易牽拉母索處，可
由對面建物拉設母
索，或於對向地面打
樁拉設母索

3.18

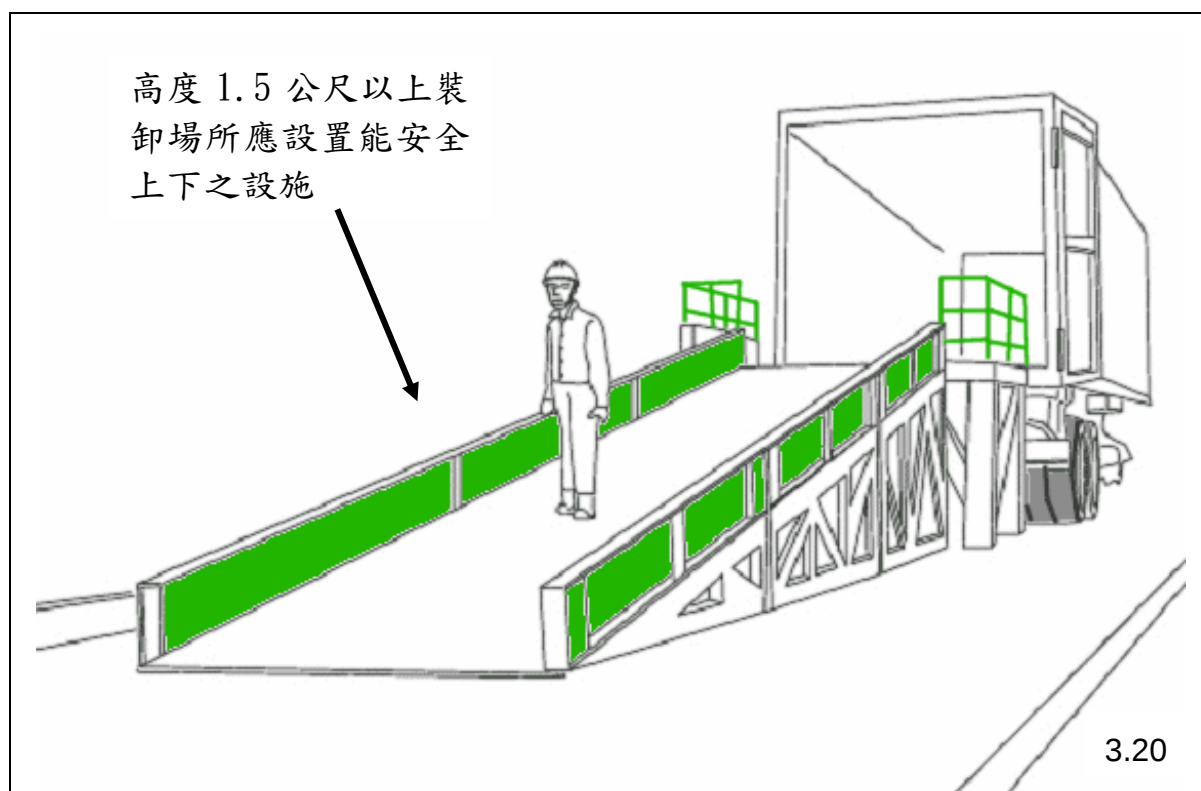


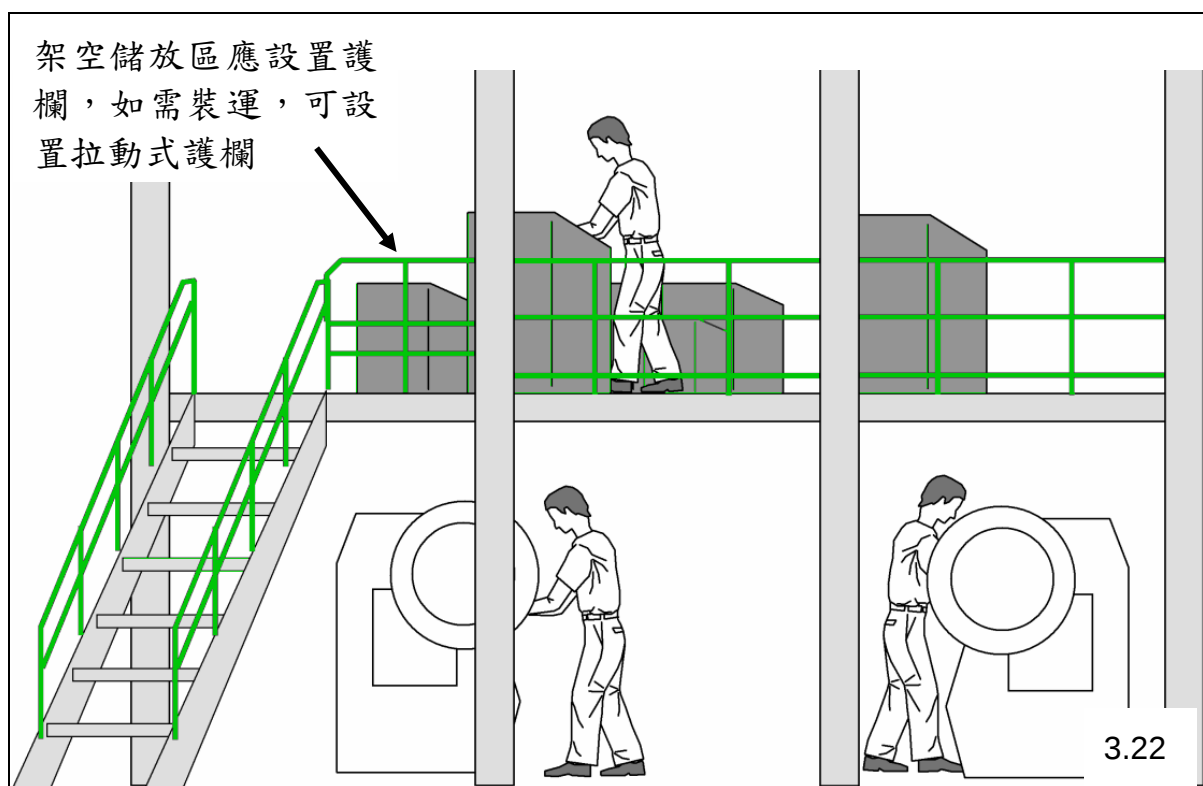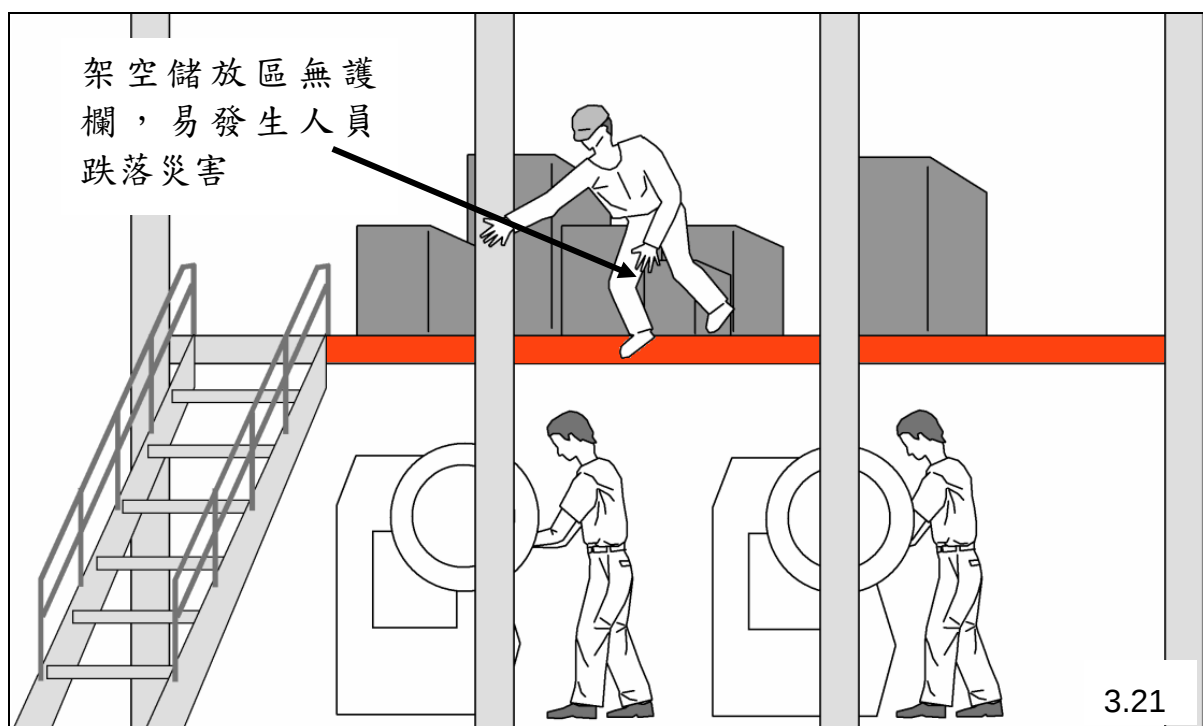

固定梯使用例

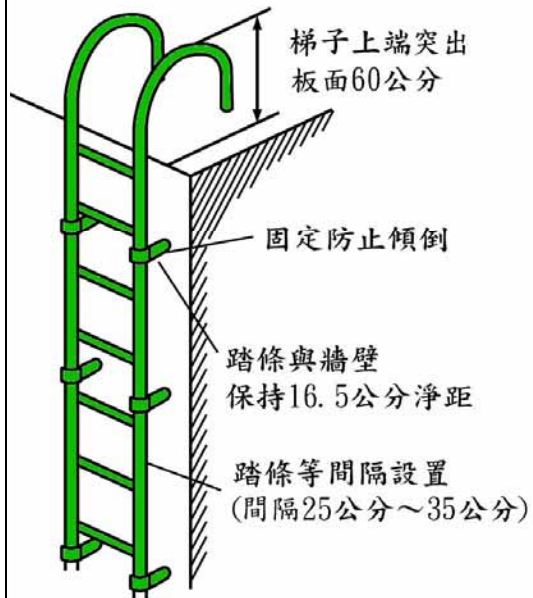

移動梯使用例

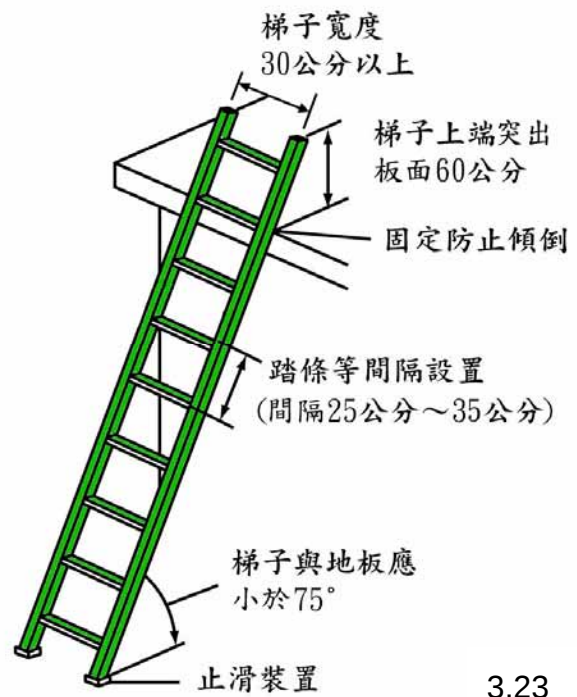

3.23